



**Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de São Cristóvão do Sul  
Secretaria Municipal de Obras  
Departamento de Engenharia**

**MEMORIAL DESCRITIVO (revisão 01)**

PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – Rua Florisbal Bragança de Moraes – Trecho Estaca 0+000,00 à Estaca 0+327,14; PROJETO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO no Estacionamento da Praça do Encruzo e do Trecho da Rua Pedro Pasa.

**APRESENTAÇÃO**

Esse Projeto de Pavimentação compreende trecho da Rua Florisbal Bragança de Moraes (estaca 0+000,00 a 0+327,14), cujo este Memorial vem complementar os Projetos de engenharia no que tange a pavimentação dessa onde compreende: dimensionamento do pavimento flexível no trecho referenciado acima, incluindo pavimentação dos passeios de acordo com a Norma NBR 9050, drenagem pluvial, e sinalização viária e demais serviços de Infraestrutura necessária para realização desse Empreendimento.

O projeto de pavimentação foi desenvolvido com base nas normas e recomendações técnicas do DNIT e ABNT.

As premissas básicas para a elaboração do Projeto de Pavimentação são descritas a seguir:

- *Estimativa do parâmetro de tráfego utilizado nos métodos de dimensionamento empregados (Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 t), tomando-se como referência o critério de classificação de vias da SUDECAP e as faixas de valores de Número "N" (documento intitulado "Pavimentação Urbana - Classificação de Tráfego");*

- *Definição da capacidade de suporte mínima dos materiais que deverão constituir a camada de fundação (subleito) das vias, com base em Estudos Geotécnicos disponíveis (sondagens e ensaios);*

- *Seleção dos materiais a serem empregados nas camadas granulares (base e reforço do subleito) do pavimento, com base no conhecimento da Consultora das*



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

*fontes de materiais disponíveis e mais usuais na região (canga de minério de ferro, agregados pétreos britados, etc.).*

## **LOCALIZAÇÃO**

Rua Florisbal Bragança de Moraes no Município de São Cristóvão do Sul/SC.

## **1 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da *PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVAO DO SUL/SC, Departamento de Engenharia.*

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados os Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas de Identificação da Obra (caso fornecida pela prefeitura), conforme modelo a ser apresentado a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de pavimentos das duas ruas, seguindo as plantas de estaqueamento.

As cotas também deveram ser marcadas nesta locação conforme projeto, visto que tem vários desníveis em toda a Obra. O locação será feita com



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

piquetes, tanto no eixo, como nos bordos da rua e passeios, através de marcações topográficas feitas por profissional habilitado.

## **2 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS**

As escavações serão feitas pôr pá carregadeira e escavadeira nas alturas adequadas ao assentamento de cada tipo de tubo, tomando-se o cuidado de respeitar a declividade mínima de projeto de modo a garantir o escoamento das águas conforme projetado. Também será executado o rebaixamento do greide conforme projeto, utilizando o material retirado para aplicação do aterro nos passeios e aterro complementar as valas de drenagem caso haja necessidade.

O reaterro devera ser executado com material de granulométrica fina limpo e sem detritos vegetais, de modo a não comprometer a integridade dos tubos assentados. O reaterro será com material local, em camadas de 20 cm compactadas mecanicamente. Os valos deverão sofrer uma leve compactação mecânica na superfície de modo a refazer o greide natural das ruas.

## **3 – SISTEMA DE DRENAGEM**

### *3.1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES*

O projeto de drenagem da RUA FLORISBAL BRAGANÇA DE MORAES, compreende um sistema formado pôr tubos de concreto com diâmetro de 400 e 600 mm, bocas de lobo e caixa de inspeção, de maneira a captar toda a água oriunda das chuvas.

Deverão ser observadas todas as normas da ABNT referente a materiais e serviços.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto e este memorial.

### *3.2 - TUBULAÇÃO*

A tubulação de concreto será assentada em cota do terreno conforme perfil longitudinal apresentado junto as plantas de drenagem com porcentagem mínima de inclinação de 2%.

Os tubos de 400 e 600 mm serão de concreto simples.

O assentamento será em nível conforme o grau de inclinação conforme o projeto, e posteriormente rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

Abaixa da tubulação, será executado uma camada de 3 cm de material drenante, envelopado com manta geotêxtil 200 G/m<sup>2</sup>, e complementado com



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

material de bota espera oriundo das escavações in loco em camadas de 20 cm compactadas mecanicamente.

As tubulações de concreto deverão obedecer às normas NBR 9794/87 e 9793/87.

### *3.3 - BOCAS DE LOBO*

As bocas de lobo serão executadas em tijolos maciços rebocadas tanto externamente como internamente, com especial cuidado para as declividades especificadas em projeto.

As caixas de inspeção serão executadas em concreto armado, com especial cuidado para as declividades especificadas em projeto.

As paredes tanto da boca de lobo como das caixas de inspeção terão espessura de 10 cm. Para as paredes da caixa de inspeção serão armadas com malha de ferro Ø 8,0 espaçadas em 12 cm. Já a tampa da Boca de Lobo será em **GRELHA BOCA DE LOBO FOFO 95KG C/REQUADRO ARTICULADA 400 X 400 MM P/CAIXA RALO CARGA MAXIMA 7.200KG P/CAPTACAO AGUA PLUVIAL**. Estas serão constituída de grade de ferro chato soldado e acabado de modo a não existirem pontas que causem mau aspecto ou acidentes a transeuntes. Estas grades receberão fundo em zarcão. Esta grade e de ferro será fixada na tampa de concreto da boca de lobo.

O concreto utilizado na caixa de inspeção e na boca de lobo deverá ter fck mínimo de 20Mpa.

Tanto as bocas de lobo como as caixas de inspeção serão prismáticas, na superfície da rua, com largura mínima de 60cm e comprimento de 60cm e profundidade variável em função das cotas do terreno.

## **4 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA**

### *4.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO*

Os serviços de regularização e compactação do subleito serão executados de maneira a conformar as ruas com o greide projetado.

Por se tratar de área urbana com lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide dentro dos padrões de engenharia viária.

Concluiu-se que o valor entre corte e aterro seria de 20cm em média.

As ruas deverão ser compactadas após a terraplanagem, sendo que será exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal.

## **PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO DIMENSIONAMENTO**



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

## **1 - ELEMENTOS DE TRÁFEGO**

De modo geral, para projeto de vias urbanas, são utilizados elementos de tráfego fornecidos pela vistoria *in loco*, Norma Técnica para Projetos de Pavimentação Urbana da ABNT, que classifica as vias conforme sua função hierárquica considerando uma faixa de fluxo médio de veículos.

No presente projeto que visa a construir e melhorar a marginal esquerda de um acesso ao nosso município, ou seja, parte da Rua Florisbal Bragança de Moares, Centro, sendo o tráfego foi baseado em um estudo de contagem feita de ambos os acesso dessa Rua, além de ser considerado um crescimento linear e o aumento do tráfego pelo alargamento das ruas em alguns casos e abertura de novos trechos em outros casos. A seguir é apresentado o valor de N solicitações durante a vida útil do projeto.

### **- Rua Florisbal Bragança de Moraes e Rua Pedro Pasa:**

A área a ser pavimentada foi classificada como Via Local - V-02, sendo considerado Número N de repetições do eixo padrão de 8,2 t igual a  $3,0 \times 10^5$ , conforme tabela da SUDECAP.

Portanto:

Com tráfego V-2 na classificação do Dnit, temos:

$$N = 3,0 \times 10^5$$

## **2 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS**

### **Estudo do Subleito**

Os estudos foram desenvolvidos de acordo com a investigação de campo, com coleta de materiais em pontos chaves dos acessos. Para o presente Projeto Básico de Pavimentação foram considerados os valores do CBR e Expansão por trecho, a fim de fornecer basicamente uma seção tipo para cada valor de suporte do subleito.

Nos trechos onde o valor do CBR recomendado pela Dnit ( $\text{CBR} \geq 4\%$ ) for menor, solicita-se a troca ou mistura até atingir esse valor limite, em espessura não inferior a 60 cm. Materiais Granulares para a estrutura do Pavimento.



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

Com base nas informações de materiais disponíveis na região, serão empregados nas camadas de base da estrutura do pavimento:

**- Sub-Base: Estabilizada granulometricamente com escoria.**

Para a utilização deste material, a energia de compactação adotada na camada de base é a do Proctor Intermediário. O desvio de umidade de compactação deverá ser de - 1,0% a + 0,5% em relação à umidade ótima. Expansão  $\leq 2\%$ .

**- Base: Estabilizada granulometricamente com brita bica corrida.**

Para a utilização deste material, a energia de compactação adotada na camada de base é a do Proctor Modificado. O desvio de umidade de compactação deverá ser de - 1,0% a + 0,5% em relação à umidade ótima. Expansão  $\leq 0,5\%$ .

### 3 - DIMENSIONAMENTO DOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

O dimensionamento do pavimento flexível foi feito seguindo duas metodologias: a) Método da Resiliência e b) Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – 1966, de acordo com as considerações contidas na Norma Técnica para Projetos de Pavimentação Urbana da ABNT.

a) Método da Resiliência

- Classificação dos solos finos do subleito quanto à resiliência Os solos finos do subleito foram classificados quanto à resiliência em Tipo II (solos que apresentam comportamento regular como subleito, com percentagem de silte, na fração fina que passa na peneira nº 200, variando entre 35% e 65%).

Esse tipo de solo apresenta os seguintes valores para as constantes relacionadas às características resilientes:  $I_1 = 1$  e  $I_2 = 0$

- Deflexão admissível

A partir dos estudos realizados por Preussler & Pinto, permitiu-se estabelecer uma equação para quantificar o número cumulativo de repetições (N) da deflexão (Dadm) que provoca a ruptura por fadiga da camada de concreto betuminoso, sendo:



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

$$\log D_{adm} = 3,148 - 0,188 \times \log N$$

**- Rua Florisbal Bragança de Moraes:**

Para  $N = 3,0 \times 10^5$

, tem-se,

$$\log D_{adm} = 3,148 - 0,188 \times \log N$$

$$D_{adm} = 21,12 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

• Dimensionamento da estrutura do pavimento

A espessura total do pavimento (HT) em termos de material granular de coeficiente de equivalência  $K = 1,0$  é determinada em função do número N e do CBR do subleito pela equação:

$$HT = 57,67 \times N^{0,0482} \times CBR^{-0,598}$$

A espessura mínima do revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente é determinada pela equação:

$$HCB = 9,737 + (807,961/D_{adm}) + 0,972 \times I_1 + 4,101 \times I_2$$

$$(I_1 = 1 \text{ e } I_2 = 0)$$

Por sua vez, a espessura da camada granular (HCG) é calculada a partir da equação:

$$HCG = HT - (HCB \times VE), \text{ onde:}$$

HCG - espessura da camada granular limitada a no máximo a 35,0 cm para utilização de materiais não coesivos;

HT - espessura total do pavimento em termos de material granular com coeficiente de equivalência; HCB - espessura do revestimento; VE - valor estrutural da camada betuminosa (HCB) segundo o Método da Resiliência e recomendação da Norma Técnica para Projetos de Pavimentação Urbana da ABNT. O valor estrutural da camada betuminosa é determinado em função do tipo do subleito e do Número N.

**- Rua Florisbal Bragança de Moraes:**

$$\text{Numero "N"} = 3,0 \times 10^5$$





**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

, com tráfego V-2 e ISC (considerado) = 6%;

HT= 55 cm;

HCB = 7,44; (Espessura adotada= 7,50 cm)

HCG= 42,5; (Espessura adotada – B e SB) = 45 cm

Para a base e sub base, segue a Deflexão Admissível:

$$\log Dadm = 3,01 - 0,176 \times \log N$$

Para Numero “N” =  $3,0 \times 10^5$

$$\text{Temos: } Dadm = 20,46 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

**b) Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER – 1966**

Este método visa calcular as espessuras das camadas do pavimento adotando coeficientes de equivalência estrutural, baseados na Pista Experimental da AASHTO, com algumas modificações (AASHTO, 2006). O presente método toma como ponto de partida o valor do suporte do subleito para o cálculo da espessura total do pavimento. Houve situações onde, pelas semelhanças dos valores do CBR e Expansão, foram mantidos os menores valores de CBR para o cálculo, predominando assim a segurança do trecho.

Os parâmetros utilizados são os seguintes:

- Número “N” e ISC

**- Rua Florisbal Bragança de Moraes:**

Numero “N” =  $3,0 \times 10^5$

, com tráfego V-2 e ISC (considerado) = 6%.





**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

Os coeficientes de equivalência estrutural adotados foram:

Sub-base:  $KS = 1,0$ ;

Base de solo estabilizado granulometricamente:  $KB = 1,0$ ;

Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):  $KR = 2,0$ .

As inequações de cálculo são as seguintes:

1)  $R \cdot KR + B \cdot KB \geq H_{20}$ ,

2)  $R \cdot KR + B \cdot KB + SB \cdot KSB \geq H_n$ ,

3)  $R \cdot KR + B \cdot KB + SB \cdot KSB \geq H_m$ , onde:

- R - espessura do revestimento ;

- B – espessura da base;

- SB – espessura da sub-base;

-  $H_m$  - espessura total do pavimento obtida no ábaco do método a partir do número N e do índice suporte Califórnia do subleito.

-  $H_n$  - espessura da sub-base, base e revestimento.

-  $H_{20}$  - espessura da base e revestimento.

Obtém-se assim, o seguinte dimensionamento:

**- Rua Florisbal Bragança de Moraes:**

Horizonte de Projeto = 10 anos

•  $N = 3,0 \times 10^5$ :

1)  $7,5 \times 2 + B \times 1,0 + SB \times 1,0 \geq 55 \Rightarrow$  adotamos  $R = 7,5$  cm

2)  $7,5 \times 2 + B \times 1,0 \geq 28 \Rightarrow B \geq 13,0$  cm, adotamos Base = 15,0 cm ( $CBR \geq 80\%$ )

3)  $7,5 \times 2 + 15 \times 1,0 \geq 28 \Rightarrow SB \geq 3,0$  cm, adotamos Sub-Base = 30,0 cm ( $CBR \geq 20\%$ )

**4 - ESTRUTURA FINAL DO PAVIMENTO**

De acordo com os resultados do dimensionamento, do estudo geotécnico e do estudo de tráfego, recomenda-se:

**- Rua Florisbal Bragança de Moraes:**

Est. [0+000,00] a Est. [0+327,14]

• Revestimento (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) – 7,50 cm



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

- Camada de Base Estabilizada Granulometricamente (CBR>80%) – 15,0 cm;
- Camada de Sub-base (CBR>20%) – 30,0 cm;

## **5 - EXECUÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO**

As especificações para execução do projeto de pavimentação são as seguintes:

### **Regularização do Subleito**

O subleito deverá ser escarificado, regularizado, substituído ou misturado com solo mais nobre e compactado nas condições ótimas da energia do Proctor Normal de acordo com a especificação da SUDECAP. O material do subleito deverá apresentar CBR mínimo de 4,0%.

O grau de compactação, ensaio realizado “in situ”, deverá ser maior ou no mínimo igual a 100%, tomando-se como referência a energia correspondente à do Proctor Normal (ensaio realizado em molde grande, soquete de 4,5kg, 5 camadas, disco espaçador de 2 ½”, 12 golpes por camada).

Nos segmentos em corte que, porventura, ao nível do greide de terraplenagem se constatar a presença de solos com capacidade de suporte menor que 4,0%, estes deverão ser substituídos ou misturados por outros solos selecionados que atendam os seguintes requisitos:  $ISC \geq 4,0\%$  e  $Expansão < 2\%$ . Ressalta-se que em todos locais com a presença de siltes, mesmo os que não foram indicados para as substituições na terraplenagem, deverão também ser substituídos por solos selecionados na mesma espessura de 60 cm. Esta espessura deverá ser dividida em três camadas de 20 cm e apresentando um grau de compactação maior ou igual a 100%, em relação ao Proctor Normal. As camadas finais dos aterros deverão ser executadas com utilização de solos selecionados (acabamento de terraplenagem), com espessura total de 60cm, subdivididas em 3 (três) camadas de 20cm, compactadas com grau de compactação maior ou igual a 100%, em relação ao Proctor Intermediário. Os solos para estas camadas finais também deverão apresentar  $ISC \geq 4,0\%$  e  $Expansão < 2\%$ . Os serviços



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

deverão obedecer à especificação da SUDECAP. Para a Via 220 e a Ligação do Rodoanel se recomenda seguir a especificação do DNIT.

**Camada de Sub-base**

A camada de Sub-base está prevista com capacidade de suporte mínima de 20%. Deverá ser executada com material estabilizado granulometricamente (Escoria) que atenda a capacidade de suporte assinalada a seguir:

- $ISC \geq 20\%$ ,
- $\text{expansão} \leq 2\%$

O material deverá ser compactado nas condições ótimas da energia de referência do Proctor Intermediário, com grau de compactação  $\geq 100\%$ . Os serviços deverão ser executados de acordo com a especificação do Dnit e ABNT.

**Camada de Base**

A camada de base está prevista com capacidade de suporte mínima de 80% e deverá ser executada com material estabilizado granulometricamente (Brita Bica Corrida) que atenda as condições seguintes:

- $ISC \geq 80\%$ ;
- $\text{expansão} \leq 0,5\%$ ;
- $LL \leq 25\%$ ;
- $IP \leq 6\%$ ;
- Enquadramento na faixa "C" da especificação do DNER-ES 303/97, indicada para este serviço, no quadro a seguir.

O material deverá ser compactado nas condições ótimas da energia Proctor Modificado, com grau de compactação  $\geq 100\%$ .

No quadro seguinte está apresentada a faixa granulométrica "C", indicada para a camada de base, de acordo com a especificação do DNER-ES 303/97.

**4.2 – IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO**

A imprimação da camada de base deverá ser executada utilizando-se o asfalto diluído CM-30, cuja taxa de aplicação deverá ser definida no canteiro de obras, devendo se situar em torno de 1,2 l/m<sup>2</sup>, seguindo-se as demais recomendações da especificação da Dnit e ABNT.



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

#### *4.3 - REVESTIMENTO EM CBUQ*

As camadas de revestimento deverá ser o Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, a ser executada em camadas conforme a especificação abaixo, com os agregados graduados na faixa “C” para a capa final, conforme indicado na especificação do DNIT. O ligante betuminoso deverá ser o CAP-50/60.

Os serviços deverão ser executados de acordo com a especificação do Dnit e ABNT.

#### **1. RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS**

##### **CONTROLE DAS CAMADAS COMPACTADAS**

Como já mencionado o controle de compactação das camadas é de suma importância para o bom desempenho da estrutura. As características dos materiais empregados, o teor de umidade imediatamente antes da compactação e o grau de compactação, devem ser rigorosamente controlados. É recomendável, ainda, que seja realizado o controle deflectométrico após cada camada compactada, com medidas de deflexões efetuadas com a Viga Benkelman, por exemplo. Dependendo dos níveis deflectométricos medidos haveria tempo de se corrigir qualquer anormalidade na camada (“borrachudos”, por exemplo).

Na impossibilidade da utilização de tal equipamento recomenda-se que, após o controle usual do grau de compactação, seja feito um teste de carga simples e de fácil execução, em que a camada seria posta à prova por um rolo liso de pelo menos 10 toneladas, ou por um caminhão carregado com 10 toneladas por eixo simples. Se ocorrer algum movimento visível em qualquer parte da camada, essas áreas deverão ser corrigidas e testadas novamente. É imprescindível este teste na camada de base antes da imprimação do pavimento asfáltico.

É importante ainda que esta verificação de prova de carga seja feita não só da parte central da faixa/pista como de suas bordas, uma vez que o bom êxito dos confinamentos depende consideravelmente de sua colocação sobre uma base adequadamente compactada.



**Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de São Cristóvão do Sul  
Secretaria Municipal de Obras  
Departamento de Engenharia**

## **CONTROLE DA MASSA ASFÁLTICA**

Deverão ser controladas, com rigor, as características técnicas da massa asfáltica produzida, bem como de sua aplicação na pista, observando-se as temperaturas de espalhamento e de compactação, as espessuras soltas de modo a atingir a espessura projetada, a compressão da camada e o seu grau de compressão.

É primordial que a temperatura de aplicação e rolagem da massa asfáltica esteja dentro dos parâmetros estabelecidos na especificação. Caso tenha decorrido mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda, ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra etc., deverá ser feita uma pintura de ligação\*, antes da aplicação da camada asfáltica.

## **CONTROLE GERAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Todos os serviços deverão ser executados com acompanhamento de Fiscalização que deverá seguir os controles previstos nas especificações. Evidentemente, tais serviços não poderão ser executados em dias chuvosos.

### **2. ESPECIFICAÇÕES**

Apresentam-se a seguir as especificações dos serviços a serem executados, cuja fonte é o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, reproduzidas na íntegra, seguida das devidas observações e correções de caráter particular:

DNER-ES-299/97: Regularização do Subleito (particularizada de acordo com as recomendações do item);

DNER-ES-300/97: Reforço do Subleito (particularizada de acordo com as recomendações do item);

DNER-ES-303/97: Base Estabilizada Granulometricamente (particularizada de acordo com as recomendações do item);



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

DNER-ES-306/97: Imprimação (particularizada de acordo com as recomendações do item);

DNER-ES-307/97: Pintura de ligação (particularizada de acordo com as recomendações do item);

DNIT031\_2006\_ES: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (particularizada de acordo com as recomendações do item);

DNIT-2004: Manual de Pavimentos Rígidos. 2da. Versão. Versão Preliminar. Rio de Janeiro.

DNIT-2006: Manual de Pavimentação. Publicação IPR-719. Rio de Janeiro.

\* Pintura de ligação: A pintura de ligação deverá ser executada utilizando-se emulsão asfáltica

RR-1C, cuja taxa de aplicação deverá ser definida no canteiro de obras, devendo situar-se em

torno de 0,5 l/m<sup>2</sup> de acordo com a especificação da ABNT.

## **2.1 - MATERIAIS UTILIZADOS E ESPECIFICAÇÕES DA PISTA DE ROLAMENTO:**

**2.1.1 Sub-Base:** A sub-base da pavimentação será em brita corrida espalhada e compactada para receber a base. A camada da sub base está dimensionada neste memorial e representado em prancha.

**2.1.2 Base:** A base da pavimentação será em brita graduada corrida espalhada e compactada para receber as camadas de asfalto. Sua espessura está dimensionada neste memorial e apresentada nas respectivas plantas.

**2.1.3** Pavimentação Asfáltica: Concreto Asfáltico Quente. Sua espessura está dimensionada neste memorial e apresentada nas respectivas plantas. A sua execução será feitas nas seguintes

**2.1.3.1** – Imprimação:



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

Será executado uma camada de material asfáltico sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de revestimento qualquer. Sua função é aumentar a coesão da superfície de base através da penetração do material asfáltico, promover aderência entre a base e o revestimento, e impermeabilizar a base. Deverá ser usado os asfaltos diluídos CM-30 e CM-70 devido a baixa viscosidade, permitindo assim uma infiltração melhor na base do pavimento.

**2.1.3.2**

**- Pintura de Ligação:**

Será executado uma camada de material asfáltico sobre a sobre a imprimação), antes da execução de revestimento asfáltico. Sua função é aumentar a coesão da superfície de base através da penetração do material asfáltico, promover aderência e impermeabilizar a camada subjacente. Para pintura de ligação deverá ser utilizado as emulsões asfálticas a seguir: RR-1C.

**2.1.3.3**

**- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Binder):**

Será executado uma camada de material asfáltico sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de revestimento final (Capa de Rolamento). Esta camada de asfalto terá 4,0 cm. É um revestimento por penetração, que é executado pela aplicação alternada de material asfáltico e agregado. Na execução deste serviço deverá ser usado o Tratamento Superficial Simples (TSS): Camada de agregado espalhado uniformemente sobre o material asfáltico, sendo posteriormente compactado e a acabado. Os agregados utilizados podem ser pedra britada, cascalho e escória britada, e material asfáltico empregado pode ser a emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-2C (preferencialmente), ou emulsão asfáltica RR-1C, CAP-50/60 e o asfalto diluído CR-250.

**2.1.3.4**

**- Tratamento Superficiais:**

É um revestimento final, ou seja é a capa de rolamento, que também será executado pela aplicação alternada de material asfáltico e agregado. Está será aplicada na espessura de 3,50 cm. Na execução deste serviço deverá ser usado o Tratamento Superficial Simples (TSS): Camada





**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

de agregado espalhado uniformemente sobre o material asfáltico, sendo posteriormente compactado e acabado. Os agregados utilizados podem ser pedra britada, cascalho e escória britada, e material asfáltico empregado pode ser a emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-2C (preferencialmente), ou emulsão asfáltica RR-1C, CAP-50/60 e o asfalto diluído CR-250.

2.1.4 Guias/ Meio Fios: Os meio fios utilizados serão de concreto pré-moldado, rejuntados com argamassa de cimento com as seguintes dimensões:

espessura - 0,12m / 0,15m

altura - 0,30m

comprimento - 0,60m

Os meio fios deverão ter aterro com material de 1ª categoria, de maneira a conformar o passeio. A altura média a aterrar é de 24 cm e a largura dependerá do projeto da rua.

2.1.5 Serviços Terraplanagem: Os serviços de terraplanagem serão executados de maneira a conformar as ruas com o greide projetado.

Por se tratar de área urbana com lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide dentro dos padrões de engenharia viária.

Concluiu-se que o valor entre corte e aterro seria de 21,5cm em média.

As ruas deverão ser compactadas após a terraplanagem, sendo que será exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal.

## **5 SINALIZAÇÃO VIÁRIAS**

### **5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA**

PINTURA HORIZONTAL (FAIXAS DE PEDESTRE, SETAS E ZEBRADOS)



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

A pintura das faixas de pedestre, dos símbolos e legendas aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto e atender as condições de segurança e conforto. A pintura é composta por ligantes, pigmentos, aditivo e microesferas de vidro. As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal.

- Tipo I B, (Premix) as quais são incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorrefletorização somente após o desgaste da superfície aplicada, quando se tornam expostas;

- Tipo II (Drop-on) - aplicadas concomitantemente com o material termoplástico de modo a permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retrorrefletorização imediata. A retrorrefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m<sup>-2</sup> .lx<sup>-1</sup>, para cor branca e 150 mcd.m<sup>-2</sup> .lx<sup>-1</sup>, para cor amarela. A fase de aplicação engloba as seguintes etapas:

- Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos, locados pela topografia, pela qual o operador de máquina irá se guiar para aplicação do material.

- Pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.

- O material deverá ser aplicação em superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade das faixas e sinais;

- As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do material. O termoplástico deve ser fundido a uma temperatura entre 180°C e 200°C e agitado permanentemente para obter uma consistência uniforme durante a aplicação. LINHA DE BORDO (LBO) Deverá ser implantada na cor amarela com espessura de 0,10m em todo percurso das vias a serem sinalizadas, conforme projeto.

## **DISPOSITIVOS AUXILIARES**

São aqueles constituídos de composições, formas, cores, refletividade e materiais diversos, aplicados em obstáculos, no pavimento da via ou adjacente à mesma. Sua função básica é incrementar a visibilidade da sinalização ou de obstáculos à circulação, alertando os condutores quanto às situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção de forma a tornar mais eficiente e segura a operação.

### **Dispositivos Delimitadores**

São elementos refletores ou que contenham unidades refletoras, apostos em série, fora ou sobre a superfície pavimentada, com o objetivo de melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas. Podem ser mono ou bidirecionais em função de possuírem uma ou duas unidades refletoras na cor branca ou amarela. O tipo




**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

e a cor das faces refletoras dos tachões refletivos são definidos conforme se enquadrem nas condições especificadas na tabela a seguir, considerando como referencial um dos sentidos de circulação, ou seja, a face voltada para este sentido.

Características da Via Tipos de Tacha Cor da Face Refletora Vias de pista simples e duplo sentido de circulação Bidirecional Amarela Pistas de sentido único de circulação.

No projeto previu-se a implantação destes dispositivos para os seguintes locais abaixo discriminados:

- Linhas de Contorno de acesso: Tachões bidirecionais amarelos com elementos refletores amarelos e espaçamentos de 0,60 m em toda sua extensão.

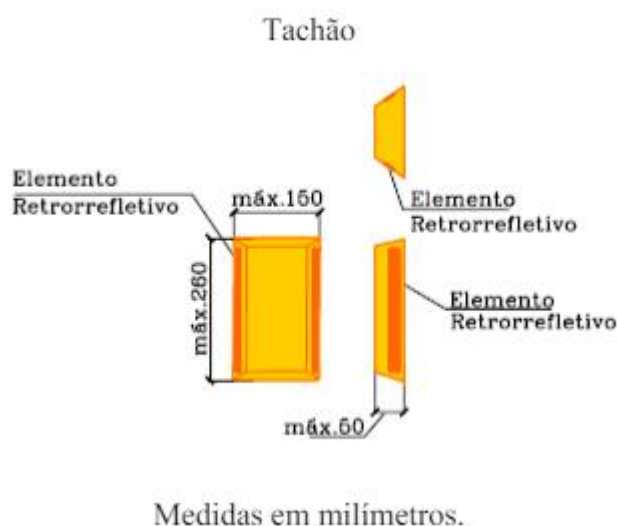

## **5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA**

As placas terão as dimensões apresentadas na prancha P 6 e P 7 do projeto de sinalização.

### **5.2.1 Poste suporte em Metálico para placas.**

Instalação por engastamento.

Dimensões:

Dimensões: 80x80mm



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

Comprimento: 3.000 mm.

POSTE SUPORTE PARA PLACA: tubo em aço galvanizado SAE 1020 com espessura de parede de 3.65mm DIN 2440 NBR 5580; com diâmetro externo de 2"; comprimento 3.000mm; e deverá conter fechamento superior e trava para concreto na parte inferior.

Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado:

a) Para proteção do poste suporte, deverá ser submetido a galvanização a fogo.

b) A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g. (trezentos e cinquenta gramas) de zinco por m<sup>2</sup> nas extremidades e 400g. (quatrocentas gramas) de zinco por m<sup>2</sup> nas demais áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.

c) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.

Sistema de fixação das placas:

a) Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem como trava antigiro.

b) As placas deverão ser fixadas com parafusos franceses de 5/16 x 2 ½", providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas.

### **5.2.2 Material a ser utilizado na confecção das placas.**

Chapa em aço SAE 1010/1020, bitola nº 18, galvanizada, fabricada de acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.

### **5.2.3 Frontal da placa.**

Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser com adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.

Cor no fundo das mensagens das placas: deverão ser refletivas com película de micro esferas inclusas.

**A simbologia dos pictogramas deverá ser semi fosco.**

**O verso da placa deverá ser em preto fosco.**

#### **Película refletiva:**

**A película refletiva com micro esferas inclusas deverão apresentar as seguintes características:**

- Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão satisfatória de 05 (cinco) anos.
- Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49.

#### **Reflexão e iluminação.**





**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

Segue em seguida, tabela padrão do material a ser utilizado:

<b>Tipo de Placa</b>	<b>Localização</b>	<b>Tipo de Película Nome comercial (tipo ABNT)</b>
Regulamentação de solo	Fundo/orla	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Sinal	Preto legenda (IV)
Exceção: Placa R-1 (parada obrigatória)	Fundo	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
	Legenda/orla	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
Advertência de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Sinal	Preto legenda (IV)
Indicativas de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/orla	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
Educativa de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/orla	Preto legenda (IV)
Turística de solo	Fundo	Alta Intensidade Prismática – AIP (III)
	Legenda/orla	Alta Intensidade Prismática – AIP (III)
Temporária de solo * (sinalização de obras)	Fundo *	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/orla/sinal	Preto legenda (IV)
Delineadores de curvas (Marcador de Alinhamento) *	Fundo	Preto Legenda (IV)
	Seta	Grau Diamante - GD / Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
Marcador de Obstáculo / Marcador de Perigo *	Fundo	Preto Legenda (IV)
	Seta	Grau Diamante - GD / Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
Regulamentação aérea	Fundo/orla	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
	Sinal	Preto legenda (IV)
Exceção: Placa R-1 (parada obrigatória)	Fundo	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
	Legenda/orla	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
Advertência aérea	Fundo	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
	Sinal	Preto legenda (IV)
Indicativas aéreas	Fundo	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
	Legenda/orla	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
Educativa aérea	Fundo	Alta Intensidade Prismática - AIP (III)
	Legenda/orla	Preto legenda (IV)
Turística aérea	Fundo	Alta Intensidade Prismática – AIP (III)
	Legenda/orla	Alta Intensidade Prismática – AIP (III)
Temporária aérea * (sinalização de obras)	Fundo *	Grau Diamante Cúbico – GD3 (X)
	Legenda/orla/sinal	Preto legenda (IV)
* atendem NBR-16592/2017, NBR-14891/2021 compartilha a mesma especificação		
* Para placas temporárias pode ser utilizada a película Tipo VI, se disponível		

## 5.2.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL IDENTIFICAÇÃO RUAS

### IDENTIFICADOR DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

#### 5.2.4.1 CONTEÚDO INFORMATIVO



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

5.2.4.1.1 Nas placas deverão constar as seguintes informações em ambos os lados:

5.2.4.1.2 tipo de logradouro;

5.2.4.1.3 nome do logradouro;

5.2.4.1.4 numeração do primeiro e último lotes da face da quadra, dentro do alinhamento do passeio em que estará fixada a placa;

5.2.4.1.5 bairro;

**5.2.4.2 ESPECIFICAÇÕES TIPOGRÁFICAS**

5.2.4.2.1 FONTE: Arial Rounded MT Bold, em caixa alta para as letras que iniciam as palavras relativas ao tipo e ao(s) nome(s) do logradouro e em caixa baixa para todo o restante, inclusive preposições e artigos, salvo em casos específicos onde a grafia estrangeira impuser o contrário;

Tamanho máximo da fonte:

5.2.4.2.2 tipo de logradouro: 76 pt;

5.2.4.2.3 nome do logradouro: 110 pt;

5.2.4.2.4 numeração do primeiro e último lotes da face da quadra, dentro do alinhamento do passeio em que estará fixada a placa: 72 pt;

5.2.4.2.5 bairro: 48 pt;

5.2.4.2.6 as fontes poderão ser reduzidas para ajustar as palavras para melhor conformidade da placa

**5.2.4.3 DIMENSÕES/MATERIAIS**

5.2.4.3.1 Placa com denominação do logradouro tamanho 20 x 43cm;

5.2.4.3.2 PLACA: chapa em aço SAE 1010/1020, nº 18, galvanizada, fabricada de

acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.

a) orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser com vinil refletivo com película de micro esferas inclusas, polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos.

b) Cor no fundo das mensagens das placas deverão ser refletivas com película de micro esferas inclusas.

c) A película refletiva com micro esferas inclusas deverão apresentar características de durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão satisfatória de 05 (cinco) anos e com adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49.

d) A reflexão e iluminação, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

5.2.4.3.3 As placas deverão ser fixadas duas a duas no poste de sustentação, em

mesmo nível, conforme diagrama ilustrativo;

5.2.4.3.4 Cores:

a) Letras na cor branca.

b) Faixa na cor branca, com 0,50 cm de altura e 43 cm de comprimento, fixada entre o logradouro e o bairro.

c) Fundo na cor azul.



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

5.2.4.3.4 POSTE SUPORTE PARA PLACA: tubo em aço galvanizado SAE 1020 com

espessura de parede de 3.65mm DIN 2440 NBR 5580; com diâmetro externo de 2"; comprimento 3.000mm; e deverá conter fechamento superior e trava para concreto na parte inferior.

5.2.4.3.5 Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado:

a) Para proteção do poste suporte, deverá ser submetido a galvanização a fogo.

b) A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g. (trezentos e cinquenta gramas) de zinco por m<sup>2</sup> nas extremidades e 400g. (quatrocentas gramas) de zinco por m<sup>2</sup> nas demais áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.

c) A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.

5.2.4.3.6 Sistema de fixação das placas:

a) Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem como trava antigiro.

b) As placas deverão ser fixadas com parafusos franceses de 5/16 x 2 1/2", providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas.

5.2.4.3.7 Sistema de fixação no solo:

a) O poste deverá ser fixado h=0,50m no solo com sapata de concreto.

b) O poste deverá ficar com h=2,50m acima da calçada.

## **5.2.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL PROVISÓRIA EM MANUTENÇÃO JUNTO AO ACOSTEMANETO DE RODOVIA COM PISTA SIMPLES**

Seguir o Manual de Obras e Serviços da Empresa Arteris, pagina 53  
(segue manual em anexo)

## **6 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE**

### **6.1 MATERIAIS UTILIZADOS E ESPECIFICAÇÕES DOS PASSEIOS:**

- 6.1.1 Lajotas : Obtidas na região, calçadas pelo executante da obra e em condições para o volume a ser aplicado.  
A resistência mínima será de 20Mpa e observadas as seguintes demissões:
- a) seção do topo tem como largura 45cm e comprimento 45cm;
  - c) altura de 2,50cm no passeio;
  - c) Superfície acabada (cimento dormido) .





**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

e) Lajota podotátil terá como dimensões 45x45cm e serão coloridas (na cor em vermelho) para que possa ter uma visualização diferenciada demais lajotas (NBR 9050/04)

**6.1.2 Base/Calçada:** A base da pavimentação será em duas camadas:

Sub base composta por lastro de brita nº 1 com espessura de 3 cm e a base será uma camada de concreto de 7 cm com FCK 15 Mpa no qual será assentada a lajota em concreto (onde terá lajota podotátil terá esp 5,5 cm, e o restante de espessura de 7 cm, com dilatação transversal de 3 mm a cada 1,50 m, com acabamento desempenado rústico, com inclinação mínima de 1%.

**6.1.3 Assentamento:** Sobre o colchão de solo preparado e já compactado, o “encarregado” fará o piqueteamento das canchas com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5m até 10m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das curvas e acessos a pessoas portadoras de deficiência.

Após segue-se a execução do lastro de brita, base de concreto e o assentamento das lajotas no concreto previamente reguado.

O assentamento das lajotas com as faces de trânsito cuidadosamente assentadas de modo que coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique superior a 0.5cm.

As juntas deverão ser preenchidas com nata de cimento, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.

**6.1.4 Serviços Terraplanagem/aterro apiloado:** Os serviços de terraplanagem serão executados de maneira a conformar os greides projetado dos passeios.

Por se tratar de área urbana com lotes já edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide dentro dos padrões de engenharia viária.



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

Os leitos dos passeios deverão sofrer compactação mecânica com compactador manual tipo “sapo” de modo que será exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal.

O aterro deveser executado com material de granulométrica fina limpo e sem detritos vegetais, de modo a não comprometer a integridade dos tubos assentados. O reaterro será com material local, em camadas de 20 cm compactadas mecânicamente. Os valos deverão sofrer uma leve compactação mecânica na superfície de modo a refazer o greide natural das ruas.

6.1.5 Acessos a PPD: Os acessos a Pessoas Portadoras de Deficiência será executado com o rebaixamento de guia (meio fio), devendo o mesmo respeitar as dimensões estabelecidas nas normas da ABNT.

## **7 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**

### **7.1 GRAMAS**

O local em que serão depositadas as leivas deverá ser previamente definido, tendo como características a sombra farta, boa drenagem, boa proteção aos ventos e proximidade do local de plantio. O nivelamento da superfície a ser plantada deve ser obtido através da “bateção” e ajustes previamente ao plantio da leiva. Após o plantio das leivas estas deverão sofrer o processo de bateção (batidas de encontro ao solo), eliminando irregularidades de espessura e facilitar a aderência ao solo. As leivas devem ser plantadas justapostas (sobre uma camada de 10 cm de terra para plantio), forçando o contato com as leivas adjacentes (muito importante). Coberturas com terra preta devem ser evitadas como regra, pois trazem grande quantidade de inços. Somente em casos de irregularidades significativas, será utilizado este recurso, onde a areia é o mais indicado. Áreas plantadas em épocas de déficit hídrico pronunciado, como verão e dias ventosos de primavera, deverão ser irrigadas diariamente, nas horas de temperatura mais amena, pela manhã e no final da tarde. O segredo do gramado é o nivelamento e compactação da cancha, a qualidade e o assentamento da leiva e água, muita água. No caso de aplicação da grama em taludes, estas placas deverão ser piqueteadas para evitar seu deslocamento.

A obra será entregue completamente limpa, pintada (sinalização viária horizontal), com as todas as etapas concluídas, isentos de respingos. As redes de drenagem serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo estas testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total




**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

condição de funcionabilidade, comprovada com a expedição do “ aceite” pela Prefeitura Municipal”.




**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

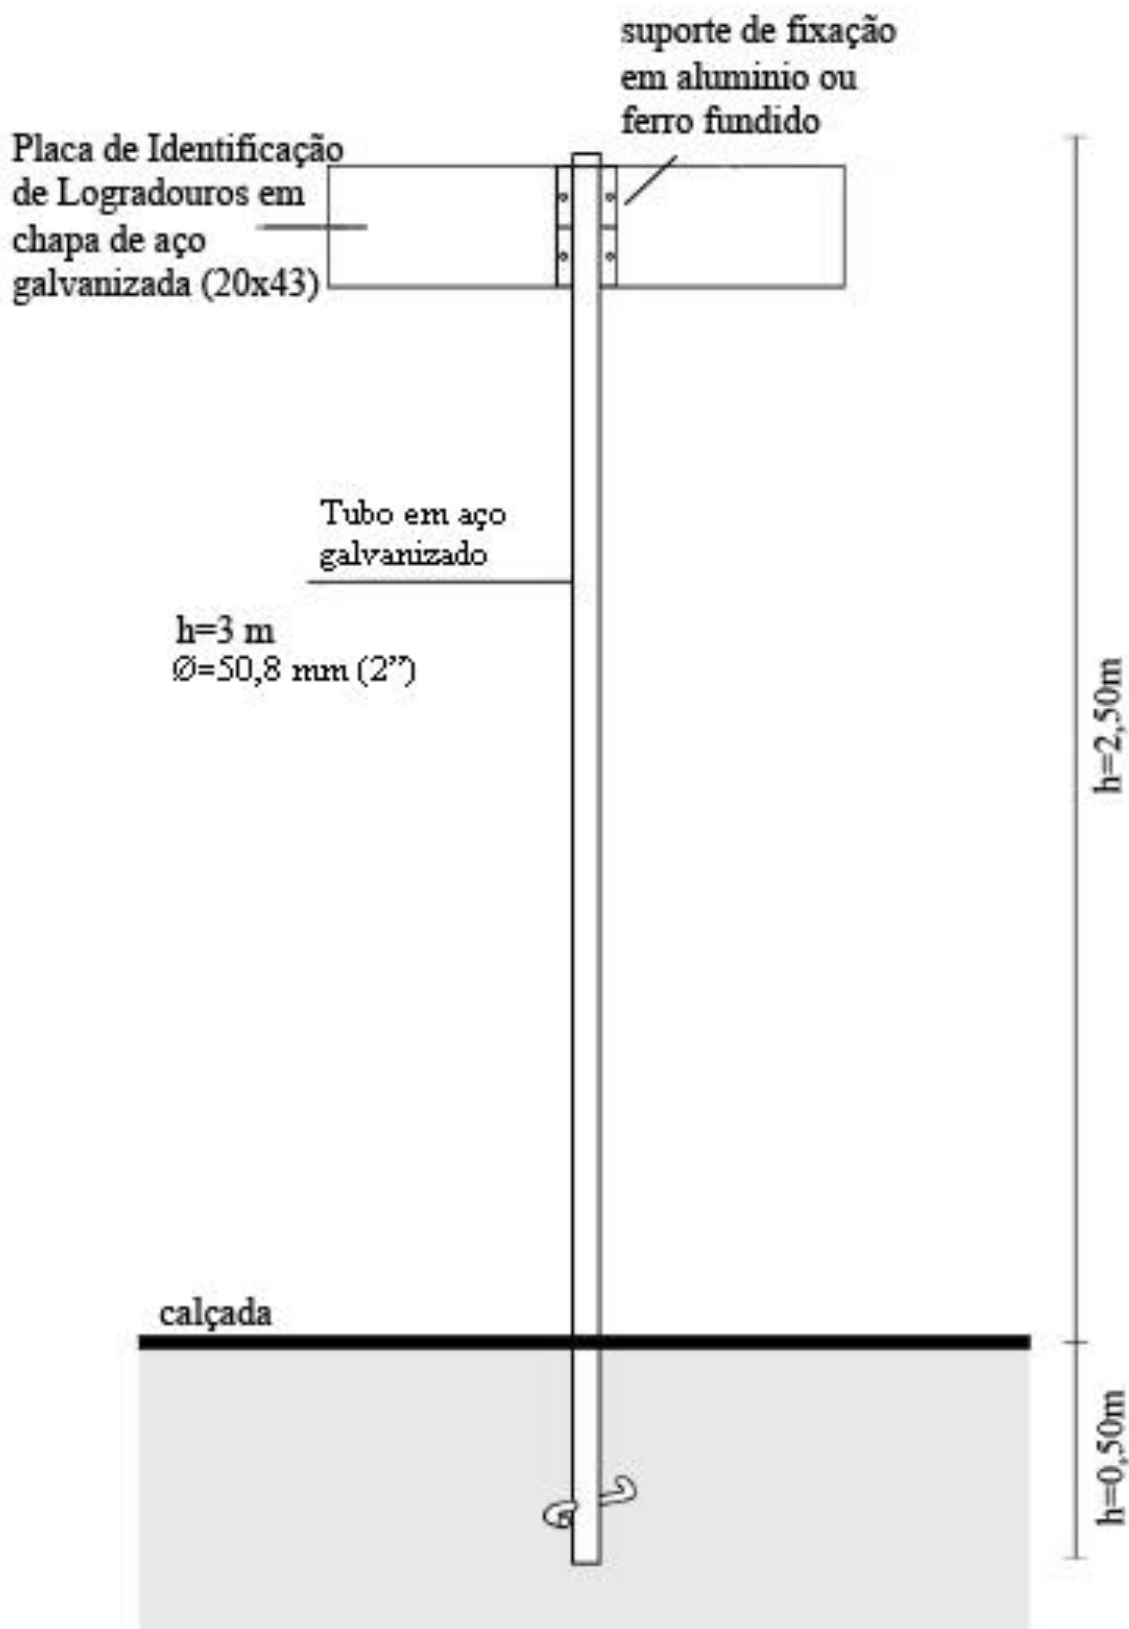




**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

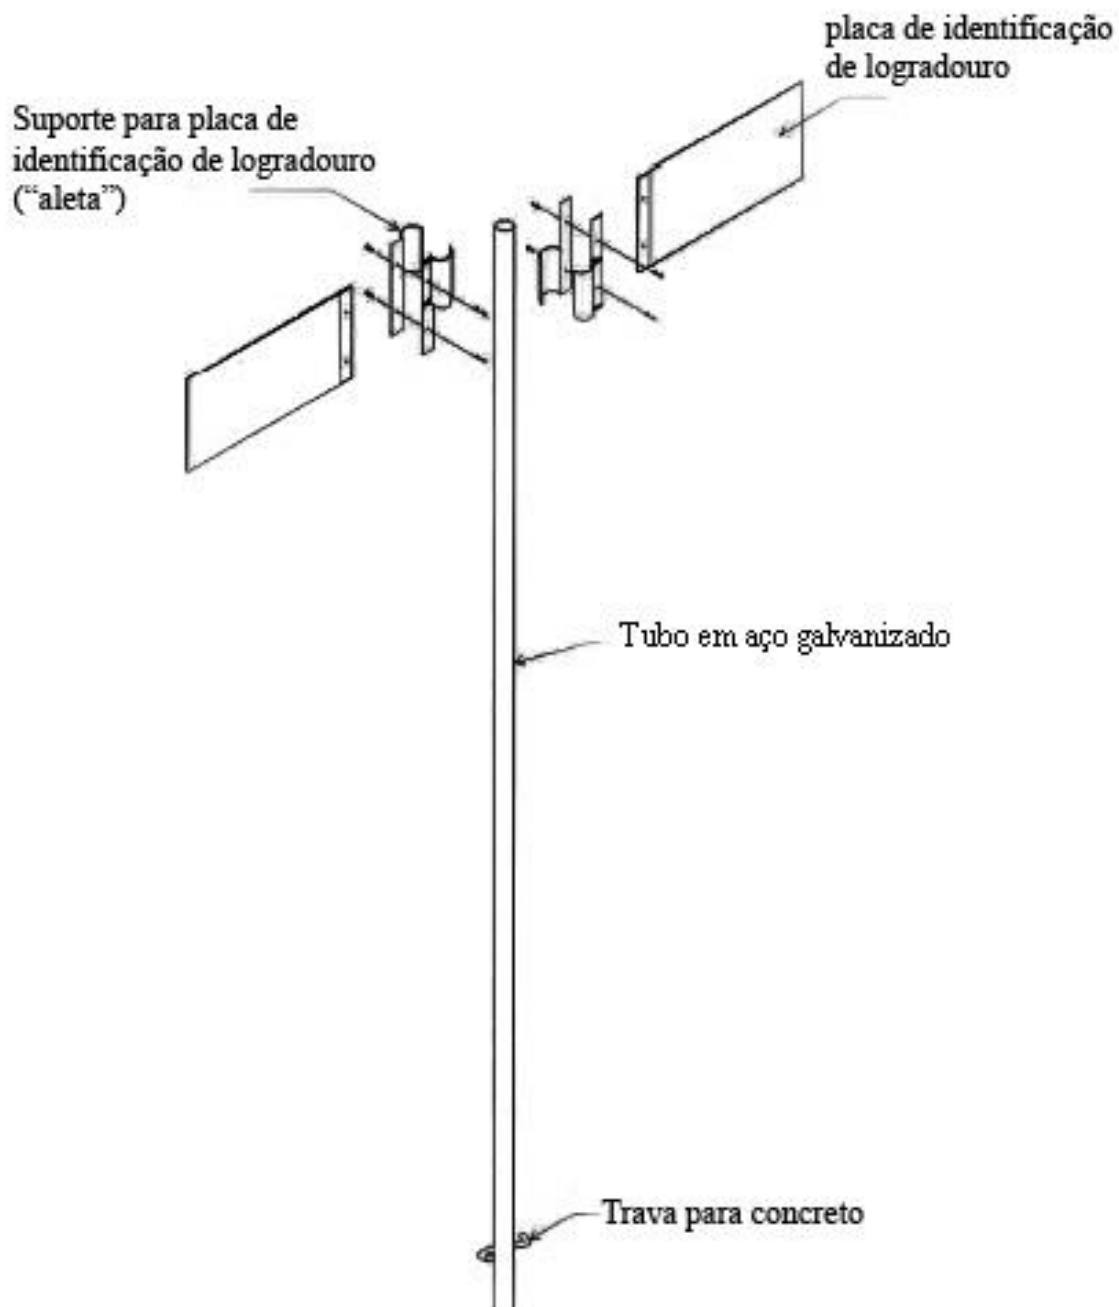



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

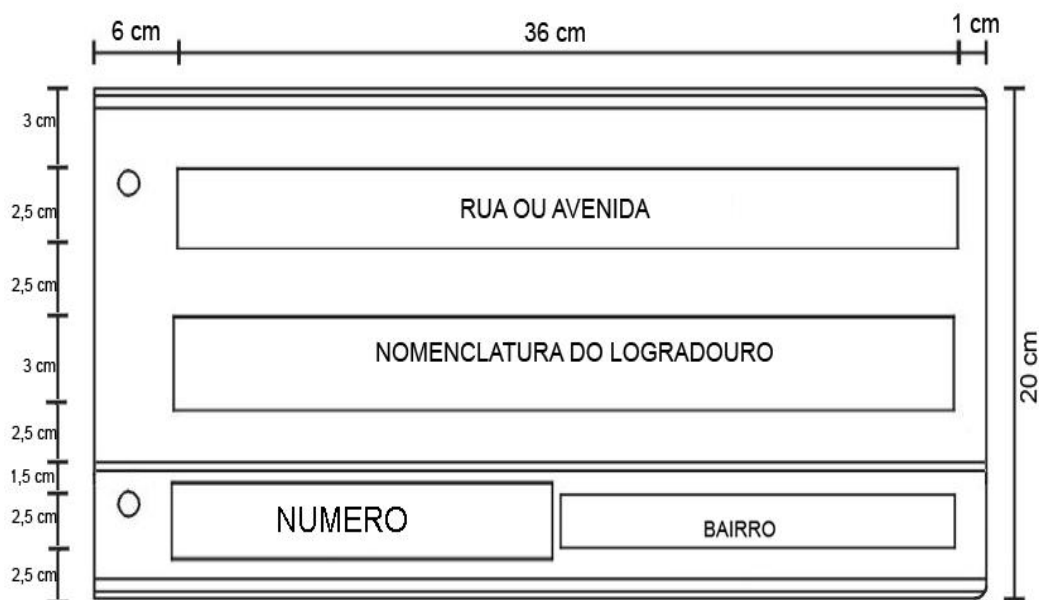

- Avenida

**João Marques Vieira**

- 151 a 161

**Centro**



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura de São Cristóvão do Sul**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**Departamento de Engenharia**

- **Rua**

**Luxemburgo**

- **151 a 161      Bairro das Nações**

---

Dep de Engenharia da Pref Mun de São Cristovão do Sul/SC

São Cristovão do Sul/SC, 14/07/2024